


3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ РЕЛЕ

РЗТ - 50 . 2 . 0,65 . УХЛ1

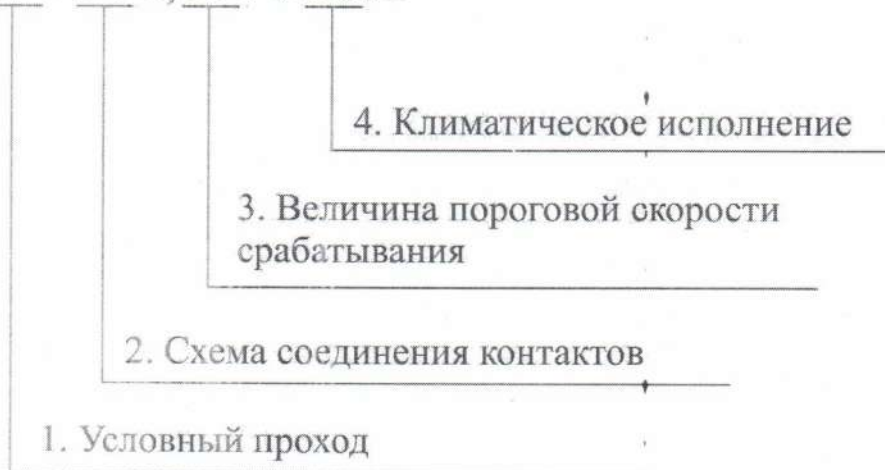

1. Условный проход в мм: 25,50 или 80
2. Схема соединения контактов: 1, 2 или 3

Таблица 2

Схема соединения контактов	РЗТ - 25	РЗТ - 50	РЗТ - 80
1	1 — / — 2	1 — / — 2 3 — / — 4	Отключение Предупреждение
2	1 — / — 2 3 — / — 4	1 — / — 2 5 — / — 6 3 — / — 4	} Отключение Предупреждение
3		1 — / — 2 5 — / — 6 3 — / — 4 7 — / — 8	} Отключение } Предупреждение

3. Величина пороговой скорости срабатывания:
 РЗТ - 25: 0,9; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м/сек
 РЗТ - 50 и РЗТ - 80: 0,65; 1,0; 1,5 м/сек
4. Климатическое исполнение: УХЛ1 или Т1